


ข้อกำหนดเพิ่มเติมจากแบบรูปรายการ


1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างพื้นภายนอกอาคาร ความหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. และกำหนดรายละเอียดการเสริมเหล็กดังนี้

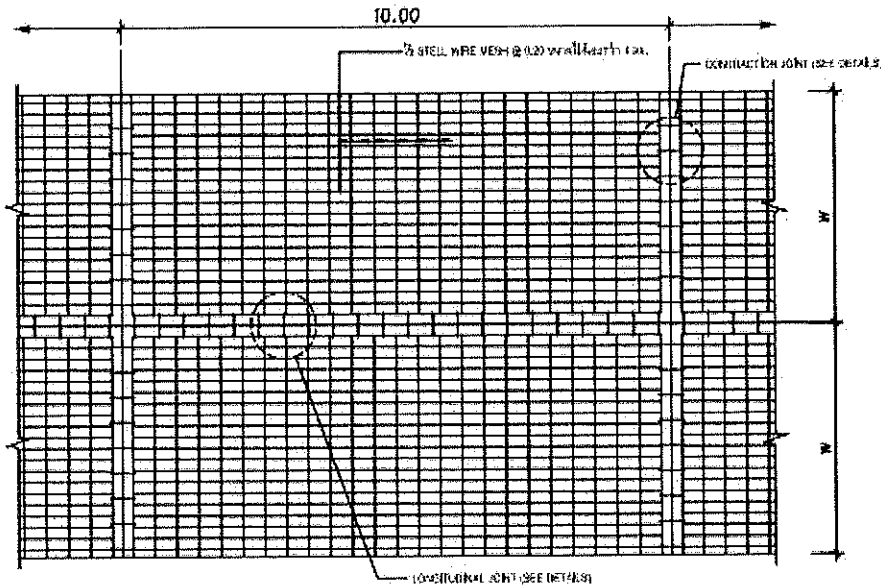

PLAN แสดงการเสริมเหล็กใน CONCRETE PAVEMENT

SCALE

1:20

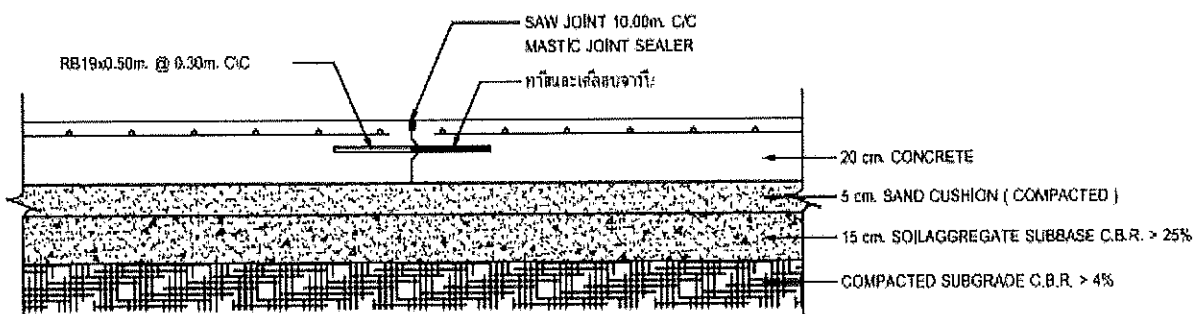


CONTRACTION JOINT

SCALE

1 : 20

(ทุกระยะ 10.00 ม.)

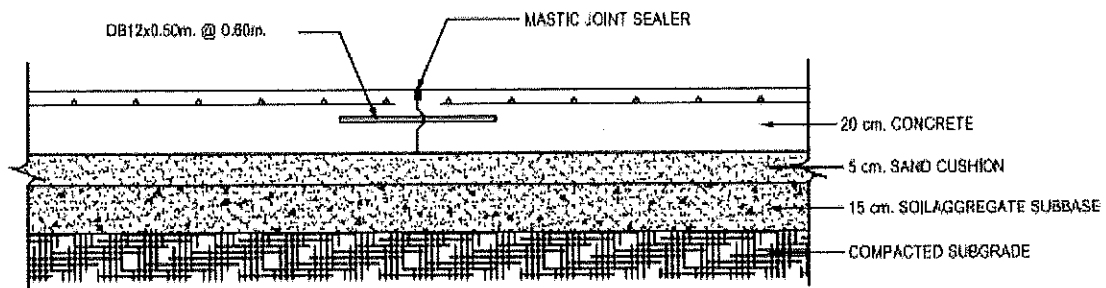

LONGITUDINAL JOINT
SCALE 1 : 20

DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการ